


Gleisbelegmeldung mit einer isolierten Schiene / Patch-Kabel nach s88-N Track occupancy feedback with one isolated rail / patch-cable to s88-N



Bestellbezeichnung / Order code:
 Kabel Patch 0.5m, Kabel Patch 1m,
 Kabel Patch 2m oder / or
 Kabel Patch 3m

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 04/2020 by LDT

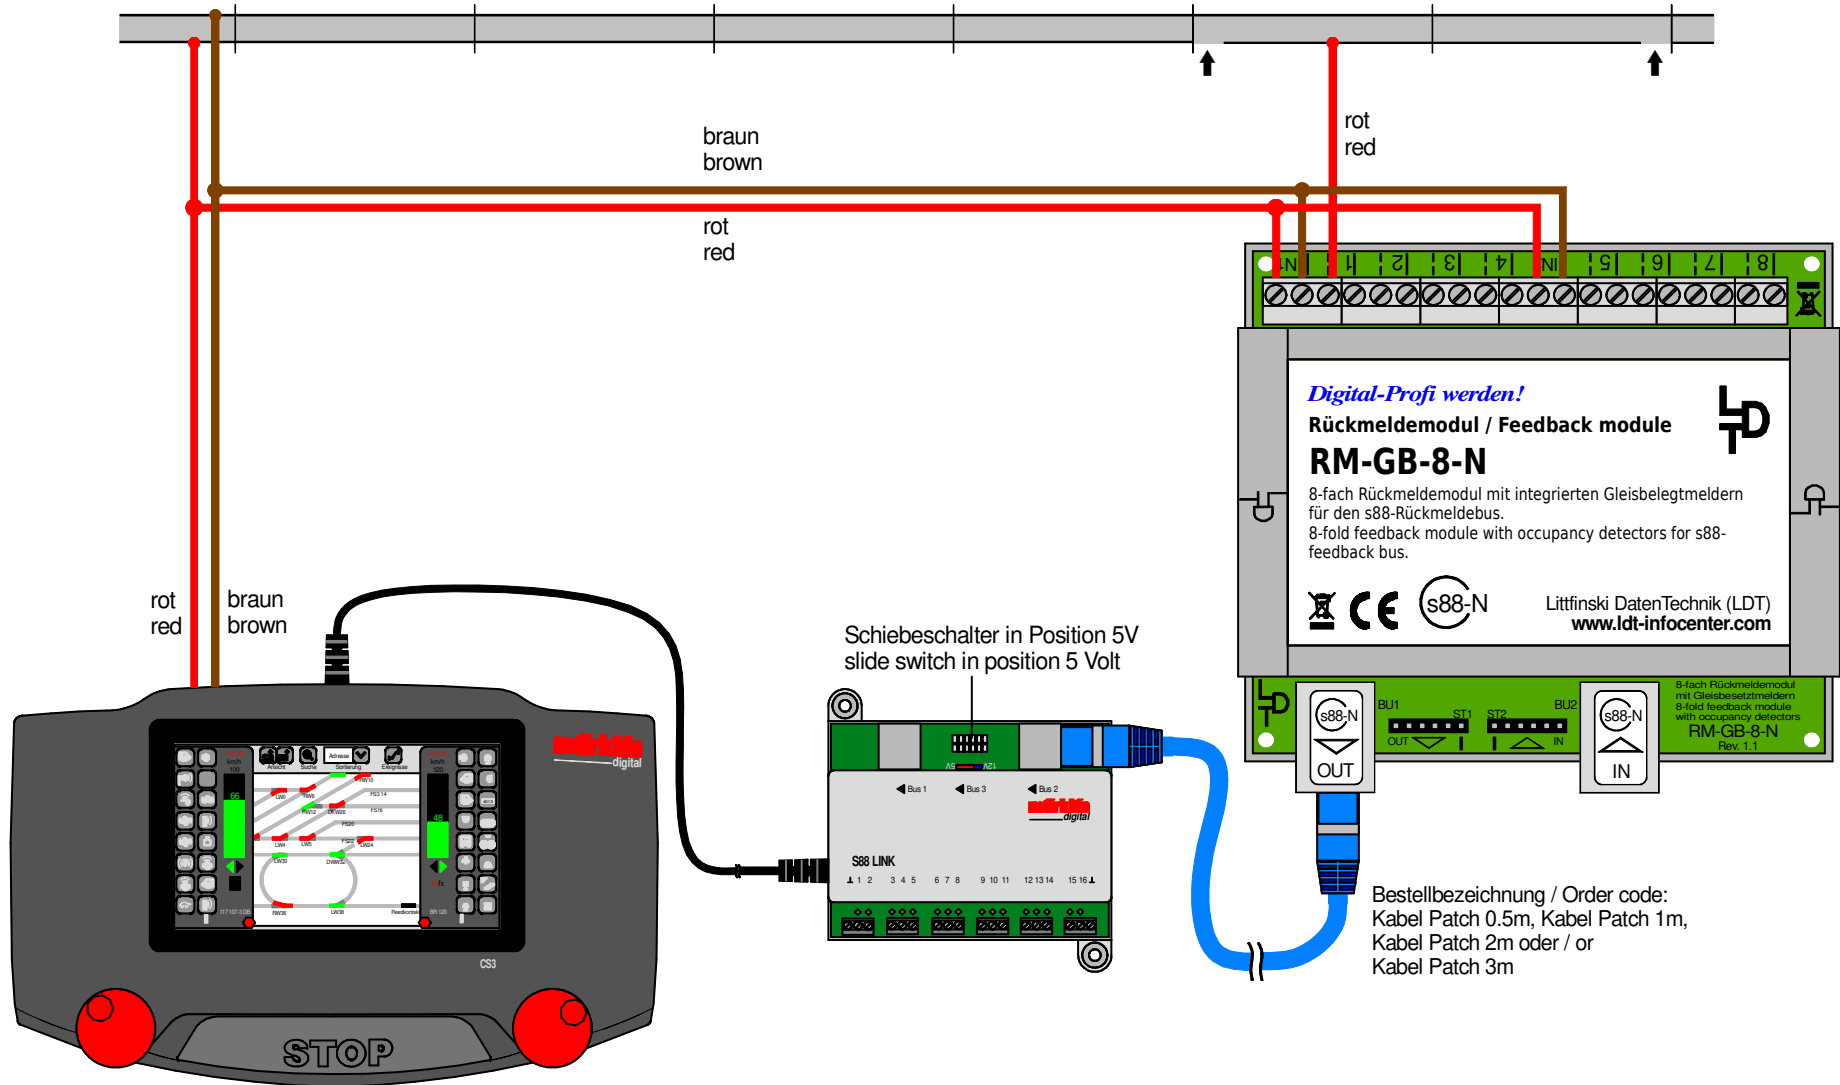